


# 1X-F-serie Korte bedieningshandleiding


## Als je de zoemer hoort

### Bepaal de oorzaak van de zoemer

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED's Brand knipperen of continu branden, dan is er sprake van een brandalarm.

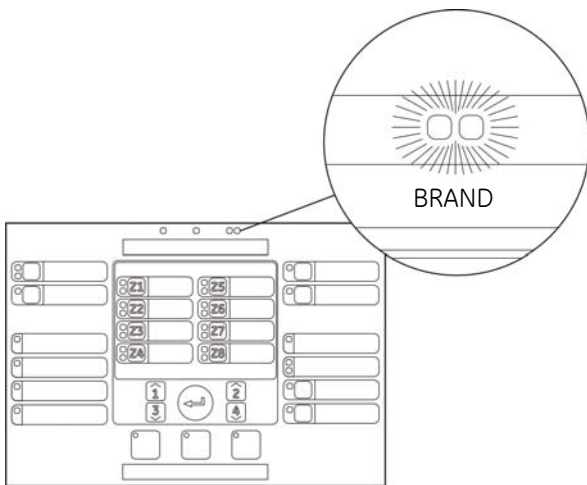


Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Storing continu brandt, dan is er sprake van een storing.

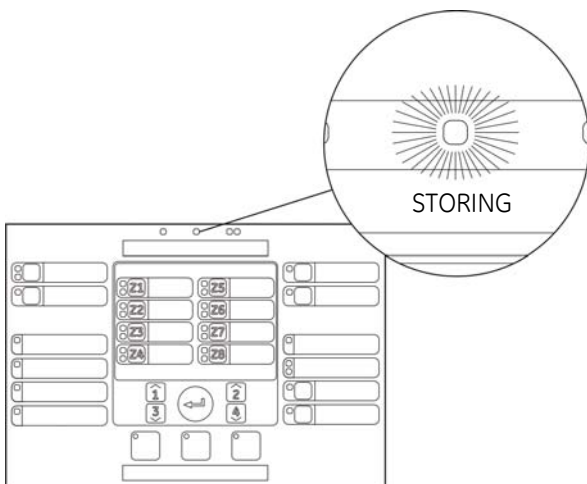

## Als het brandalarm afgaat

### 1. Bepaal de locatie van de brand

Controleer de locatie van de brand die door de indicatie-LED Groepsalarm wordt aangeduid.

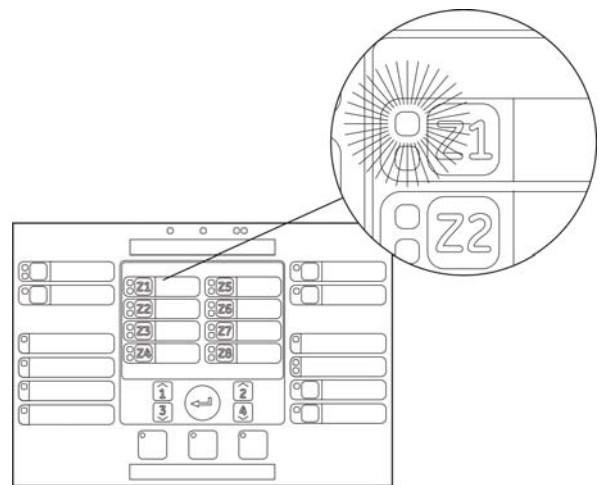

Als de indicatie-LED's Brand en de indicatie-LED's Groepsalarm knipperen, is het brandalarm door een detector geactiveerd. Als de indicatie-LED's Brand en de indicatie-LED's Groepsalarm continu branden, is het brandalarm door een handbrandmelder geactiveerd.

### 2. Controleer het brandalarm

Onderzoek indien nodig de locatie van het brandalarm om na te gaan of het om een echt alarm gaat.

Afhankelijk van de configuratie van uw brandalarm hebt u maximaal tien minuten om het alarm te onderzoeken voordat de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur worden geactiveerd.

**WAARSCHUWING:** Afhankelijk van de configuratie van het brandalarm kan de zoemer het eerste teken van een brandalarm zijn.




### 3. Activeer de signaalgevers

Als het brandalarm is gecontroleerd, voer dan een van de volgende handelingen uit om de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur onmiddellijk te activeren:

Breek de dichtstbijzijnde handbrandmelder.

— of —

Druk op de toets Signaalgevers aan/stop op het brandmeldpaneel.

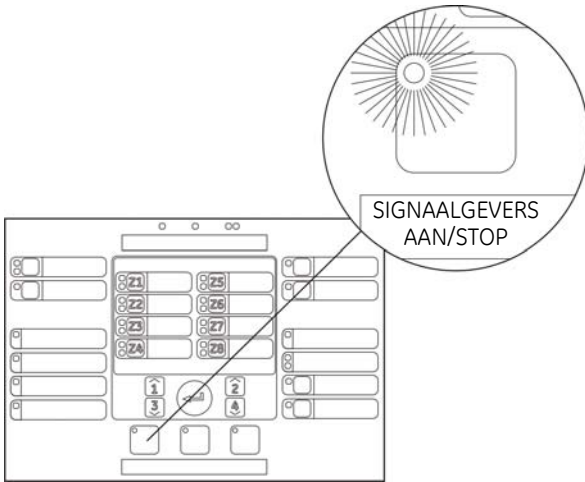

### 4. Verlaat de locatie


Verlaat nadat het brandalarm is bevestigd en geactiveerd de locatie en volg de evacuatieprocedure van uw onderneming.

## Er treedt een storing op

**WAARSCHUWING:** Stop de zoemer nooit zonder eerste de oorzaak van het waarschuwingssignaal te hebben onderzocht.

### 1. Stop de zoemer

Druk op Stop zoemer om de zoemer uit te schakelen.

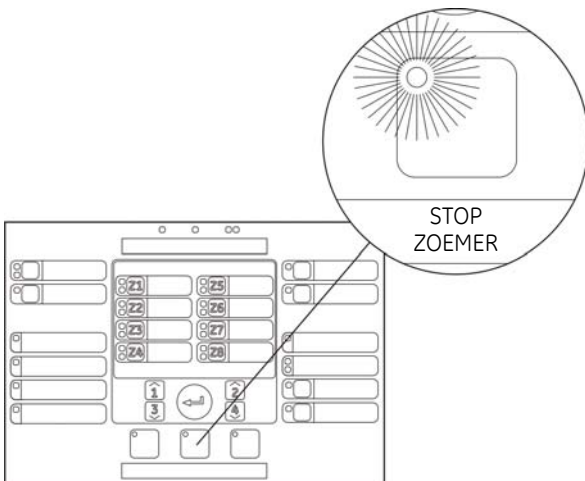

De indicatie-LED Stop zoemer gaat branden en de zoemer stopt. Nieuwe alarmen of storingen kunnen de zoemer opnieuw inschakelen.

### 2. Neem contact op met uw onderhoudsbedrijf

Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudsbedrijf om de storing te onderzoeken en te verhelpen.

## Meer informatie

Dit document bevat standaardinstructies over het bedienen van het brandmeldpaneel die moeten worden gevolgd als er een brandalarm afgaat of een storing optreedt. Raadpleeg de uitgebreide bedieningshandleiding voor verdere informatie over de bediening.

## Onderhoud

Controleer en test het brandalarm en houd u daarbij aan alle van toepassing zijnde eisen en regelgevingen.

### Contactgegevens voor service

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_